




LIBRO IX

Disposizioni Tecniche

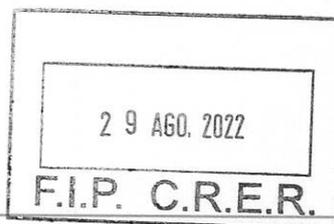

52 Campo di Gioco

52.1 Idoneità Campionati Dilettantistici

- 1 I campi sono soggetti alla verifica di idoneità allo svolgimento della pratica agonistica, a richiesta delle Società o d'ufficio dal Settore Agonistico che designa un Rilevatore Ufficiale.
- 2 I Comitati Regionali provvedono direttamente al rilascio dell'idoneità di un campo di gioco per l'attività regionale, designando un Rilevatore Ufficiale.
- 3 L'idoneità di un campo ed il relativo contributo, sul quale giocano squadre di diversa categoria, è a carico della Società che partecipa al massimo Campionato Regionale o Nazionale.
- 4 L'idoneità di un campo effettuata per una Società partecipante ad un Campionato superiore è valida anche per il Campionato inferiore.
- 5 Al fine del rilascio dell'idoneità di un campo di gioco il Settore Agonistico o il Comitato Territoriale competente deve essere in possesso dei seguenti documenti:
 - a) **disegno in pianta dello spazio di attività sportiva:** deve recare il timbro della Società e l'indirizzo del campo di gioco. Deve evidenziare le misure dello stesso, le distanze tra le linee perimetrali ed il primo ostacolo fisso (muro, pilastri, transenne), l'ubicazione delle tribune, delle panchine e del tavolo degli Ufficiali di campo, i percorsi che gli arbitri, gli Ufficiali di Campo e gli atleti debbono seguire per accedere agli spogliatoi.
 - b) **verbale di agibilità in corso di validità:** rilasciato dalle autorità competenti, deve riportare indicata la capienza. Nel caso in cui, in corso di Campionato, l'impianto sia dichiarato inagibile per il pubblico dall'autorità competente, viene contestualmente sospesa l'idoneità, fino alla revoca del provvedimento di inagibilità.
 - c) **fotografie:** foto recenti della struttura, con gli interni ed esterni dell'impianto che evidenzino le misure di sicurezza, i servizi di supporto e l'ubicazione delle tribune.
- 6 Nel caso in cui un campo non dovesse risultare idoneo per il Campionato a cui partecipa la Società, la stessa è tenuta, entro il termine fissato dal Settore Agonistico o dal Comitato Regionale competente, a dare la disponibilità, documentata, di un altro impianto idoneo.
- 7 Alla scadenza del termine fissato, qualora la Società non avesse ottemperato a quanto previsto, è esclusa dal Campionato a cui ha diritto.
- 8 Sono consentite sul rettangolo di gioco le linee che costituiscono la tracciatura di campi di gioco di altri sport, purché di colore diverso.
- 9 Per impianti con capienze pari od inferiori a 200 persone, il documento di agibilità può essere sostituito da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, all'albo degli architetti o all'albo dei geometri.

52.2 Area dei 3" e fondo del campo

- 1 L'area dei tre secondi non deve presentare il semicerchio tratteggiato.
- 2 Per i Campionati Nazionali è obbligatorio che il fondo del campo di gioco sia in parquet.
- 3 Il campo di gioco, comprensivo delle fasce di rispetto, sia nel caso di pavimentazioni del tipo ligneo o in quello del tipo resiliente, può essere realizzato del colore naturale nel caso del legno o di una tinta unica solida escluso il bianco nel caso di pavimentazioni sintetiche.
- 4 Qualora si vogliano realizzare delle variazioni cromatiche, le stesse devono seguire le seguenti disposizioni:




- a) la fascia di rispetto perimetrale, se colorata, deve presentare un unico colore;
 - b) il cerchio di metà campo, se colorato, deve presentare un unico colore uguale alla fascia di rispetto (se colorata);
 - c) l'area dei tre secondi se colorata deve avere un unico colore per ambo le metà campo, uguale alla fascia di rispetto (se colorata) e uguale al cerchio di metà campo (se colorato).
 - d) Qualora siano colorati solo il cerchio di metà campo e le aree dei tre secondi, devono essere di colore uguale.
 - e) Le aree all'esterno ed all'interno dell'arco dei tre punti non possono essere dipinte con colore solido (con esclusione delle aree dei tre secondi e del cerchio di centrocampo).
- 5 E' consentito, nel caso di pavimentazioni lignee, il trattamento della superficie con prodotti impregnanti che lascino chiaramente visibili le venature del legno, così da ottenere una differente resa cromatica tra le due aree (contrasto chiaro scuro/scuro chiaro sempre color legno).
- 6 E' consentito, nel caso di pavimentazioni resilienti, l'intarsio tra le due aree, del medesimo materiale, utilizzando due diverse tonalità dello stesso colore, ma senza effettuare alcuna verniciatura.

52.3 Campi Scoperti

- 1 Sono ammessi campi scoperti solo per i Campionati di 1^a e 2^a Divisione maschile, salvo diverse disposizioni del Comitato Regionale competente e solo in presenza di spogliatoi al coperto nelle immediate vicinanze.
- 2 Per le Fasi Provinciali dei Campionati Giovanili valgono le disposizioni dei Comitati Regionali competenti.


52.4 Priorità utilizzo

- 1 E' fissata la seguente priorità nell'utilizzo dei campi di gioco relativamente a gare ufficiali, fatto salvi i diritti derivanti dalle Società proprietarie degli impianti:
- 2 Serie A maschile, Serie A2 maschile, A1 femminile, Serie B maschile, A2 femminile, Serie C maschile, Serie B Femminile, Serie D maschile, Under 19 d'Eccellenza, Serie C femminile, Under 17 d'Eccellenza, Under 15 d'Eccellenza, Under 20 femminile, Under 20 Gold maschile, Under 19 femminile, Under 19 Gold maschile, Under 17 Gold maschile, Under 15 Gold maschile, Promozione maschile, Promozione femminile, Under 20 Silver maschile, Under 19 Silver maschile, Under 17 femminile, Under 17 Silver maschile, Under 15 Femminile, Under 15 Silver maschile, Under 14 élite maschile, Under 13 élite maschile, Prima Divisione, Seconda Divisione, Under 14 Gold maschile regionale, Under 14 femminile, Under 14 Silver Maschile, Under 13 Gold Maschile, Under 13 femminile, Under 13 Silver maschile.
- 3 Per i Campionati Nazionali prevale, la priorità della squadra che, ove previsto, deve disputare l'ultima gara della prima fase in contemporanea, fatta salva in ogni caso la precedenza del campionato professionistico.

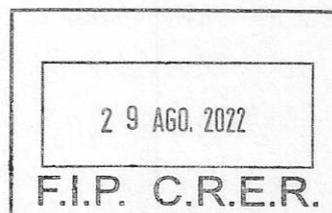

52.5 Dimensioni

- 1 Negli impianti già esistenti sono tollerate misure delle fasce di rispetto non inferiori a 1,50 m, al netto delle eventuali protezioni, purché tutte le superfici e gli spigoli di pilastri o sostegni di ogni genere siano rivestite di materiale anti shock conforme a quanto previsto nella norma UNI EN 913 per un'altezza di 2 m e si presentino prive di qualunque sporgenza che possa risultare pericolosa per l'incolumità dei praticanti e giudici di gara.
- 2 Ogni Società deve disporre di un impianto di gioco con:
 - a) altezza spazio di attività sportiva, minimo 7 m;
 - b) fascia di rispetto di almeno 2 m, misurata dall'esterno delle linee perimetrali, deve delimitare il campo di gioco e essere libera da qualsiasi ostacolo;
 - c) per i campi con distanza tra le linee perimetrali inferiore a 2 m da ogni ostacolo fisso, i Comitati Regionali possono concedere l'autorizzazione, sempre che gli ostacoli siano adeguatamente protetti (**solo per i Campionati Regionali Senior a libera iscrizione**).

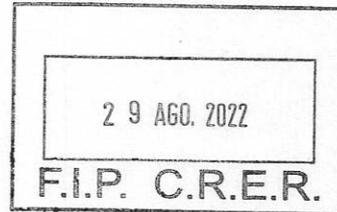

52.6 Misure


- 1 Le misure dei campi di gioco sono le seguenti:
 - a) per tutti i Campionati Nazionali maschili e femminili deve essere di 28 x 15 m con parquet;
 - b) Serie C GOLD 28x15 con parquet;
 - c) Serie C SILVER e B Femminile 28x15;
 - d) Tabelloni 180x105 cm trasparenti;
 - e) Altri campionati regionali senior 26x14, 26x15 e 27x15;
 - f) **Under 19 d'Eccellenza** 28x15 con parquet e con attrezzatura tecnica uguale a quella prevista per il campionato di serie B (escluso capienza);
 - g) **Under 17 d'Eccellenza** 28x15 con parquet e con attrezzatura tecnica uguale a quella prevista per il campionato di serie B (escluso capienza);
 - h) è facoltà dei singoli Comitati Regionali prevedere l'obbligo di campo 28x15 con parquet per gli altri campionati giovanili;
 - i) altri campionati giovanili 26x14 26x15 e 27x15.
- 2 Per i Campionati di Serie C Silver e B femminile è consentito l'utilizzo di campi di dimensioni 26x15 o 27x15 esclusivamente nella fase regionale.

52.7 Norme di Sicurezza

- 1 Tra lo spazio per l'attività sportiva e lo spazio riservato agli spettatori deve essere sistemata una separazione **mobile** o **fissa**. E' possibile derogare a questo obbligo con l'utilizzo di un minimo di 10 addetti alla sicurezza, riconoscibili, e posti sul perimetro del campo di gioco coadiuvati da due coordinatori.
- 2 I separatori, se **permanenti**, devono essere realizzati oltre la fascia di rispetto, in conformità alla norma UNI 10121/2, con un'altezza non inferiore a 110 cm, ad alta visibilità, del tipo trasparente e possibilmente realizzati con profili a sezione circolare.
- 3 In alternativa, negli impianti esistenti, qualora non fosse possibile realizzare i separatori come sopra descritti, è consentito utilizzare separatori **mobili** posizionati oltre la fascia di rispetto tali da non causare ostacolo al corretto svolgimento dell'incontro.
- 4 Le panchine riservate alle squadre e il tavolo degli ufficiali di campo devono avere una protezione in materiale infrangibile o, in alternativa, essere separate dal pubblico.
- 5 **Solo per Campionati Nazionali e Regionali di Serie C/M e B/F** passaggio protetto per la squadra ospite e gli arbitri dagli spogliatoi al campo e viceversa, tale da rendere impossibile che vengano raggiunti da colpi e lanci di oggetti.

52.8 Spogliatoi

- 1 Gli spogliatoi per gli arbitri e le squadre devono essere in buona efficienza, con docce e servizi igienici perfettamente puliti e funzionanti.

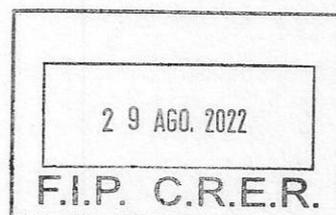

52.9 Attrezzatura Obbligatoria

52.9.1 Tutti i campionati

- 1 Per tutti i **campionati Nazionali**, per i campionati regionali di **Serie C e D maschili e Serie B femminile** e i campionati giovanili d'**Eccellenza maschile** è obbligatoria la seguente attrezzatura:
- minimo 6 palloni omologati dalla FIP a disposizione della squadra ospite, almeno 20' prima dell'orario ufficiale d'inizio della gara;
 - tabelloni, anelli e retine;
 - cronometro elettronico;
 - tabellone segnapunti elettronico;
 - apparecchio 24" a sequenza decrescente con due indicatori, con pulsante 14" solo per il campionato Under 19 Gold maschile (a discrezione del Comitato regionale);
 - due segnali acustici di diversa tonalità;
 - palette indicatrici falli atleti;
 - indicatori del raggiungimento falli di squadra;
 - indicatore per il possesso alternato;
 - un cronometro manuale o elettronico da tavolo per il conteggio delle sospensioni;
 - avvisatore acustico per termine 24" (pressione sonora, risultante dalla certificazione a corredo dell'attrezzatura o, in alternativa, dalla relazione di un tecnico qualificato, compresa tra 100 e 120 dB);
 - avvisatore acustico per termine periodo (pressione sonora, risultante dalla certificazione a corredo dell'attrezzatura o, in alternativa, dalla relazione di un tecnico qualificato, compresa tra 100 e 120 dB).

52.9.2 Solo per i campionati Nazionali maschili e femminili

- 1 Tutti i campi dei Campionati nazionali devono avere i seguenti ulteriori requisiti:
- Impianto riscaldamento;
 - Disponibilità di un contatto telefonico costante sul campo;
 - Canestri sganciabili e fondo in parquet;
 - Tabelloni in cristallo - spessore 15 mm. - Dimensioni mt. 1,80 x 1,05;
 - ingresso autonomo per spogliatoi;
 - spogliatoi separati arbitri e Ufficiali di Campo;
 - temperatura interna non inferiore ai 18° Celsius;
 - sala primo soccorso;
 - sala antidoping;
 - accesso area riservata disabili;
 - illuminazione minimo 1000 lux;
 - connessione internet wifi;
 - connessione internet wifi per statistiche con linea dedicata, anche negli spogliatoi degli ufficiali di campo (solo per A2 maschile e A1 femminile);
 - Stop lamp (solo per A2 maschile e A1 femminile);
 - Indicatore luce rossa sincronizzata con apparecchio dei 24" (solo per A2 maschile e A1 femminile);
 - cablaggio per emissioni audio/video (solo A2 maschile);
 - parcheggio bus ospiti, arbitri e Ufficiali di Campo (solo per A2 maschile);
 - capienza: minimo 2000 posti a sedere (solo per A2 maschile);
 - capienza: minimo 200 posti per la fase di Qualificazione e minimo 1500 posti per Play off finale (solo A1 femminile);
 - capienza: minimo 400 posti (solo per Serie B maschile)

29 AGO. 2022

F.I.P. C.R.F.



52.9.3 Solo per i Campionati Regionali di Serie C e D maschili e Serie B femminile

- 1 Tabelloni in cristallo o trasparenti entrambi dello stesso tipo e materiale.
- 2 Canestri sganciabili o fissi purché entrambi dello stesso tipo.
- 3 Obbligo di posti a sedere riservati al pubblico.

52.9.4 Altri Campionati Regionali Senior

- 1 Disposizioni delegate ai Comitati Regionali.

52.9.5 Solo per i Campionati Giovanili

- 1 Per i campionati giovanili inoltre è obbligatoria la seguente attrezzatura:
 - a) Obbligo di posti a sedere riservati al pubblico.
- 2 Per i campionati d'Eccellenza inoltre:
 - a) Tabelloni in cristallo o trasparenti entrambi dello stesso tipo e materiale;
 - b) Canestri sganciabili o fissi purché entrambi dello stesso tipo
- 3 Per gli altri campionati giovanili incluso il trofeo Esordienti ulteriori disposizioni sono delegate ai Comitati Regionali.

52.10 Ulteriori requisiti richiesti dalle Leghe riconosciute

- 1 Le Leghe potranno richiedere ulteriori requisiti previsti dai propri regolamenti interni.

52.11 Attrezzatura di riserva

- 1 Le attrezzature di seguito elencate devono essere tenute all'interno dell'impianto di gioco per consentire l'eventuale immediato utilizzo:
 - a) CRONOMETRO: cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10;
 - b) CRONOMETRO SOSPENSIONI: qualsiasi strumento che permetta la misurazione del tempo;
 - c) TABELLONI ANELLI E RETINE: 1 tabellone ed 1 anello di scorta dell'identico materiale e dimensioni ed adattabile al traliccio **Normativa solo per i campionati regionali di Serie C e giovanili d'Eccellenza;**
 - d) SEGNAPUNTI: tabellone manuale;
 - e) SEGNALE ACUSTICO: idoneo segnale acustico sostitutivo, no fischiello;
 - f) APPARECCHIO 24": un cronometro da tavolo a doppio pulsante del diametro minimo di cm 10 ed una serie di sei numeri decrescenti da 24 a 5 e cioè 24, 20, 15, 14, 10, 5, da posizionare sul tavolo degli Ufficiali di Campo in modo visibile dagli atleti, con i quali indicare il trascorrere del tempo. (Prima di procedere con l'attrezzatura manuale può essere utilizzata, se disponibile, un'altra apparecchiatura elettronica). Qualora nel corso della gara venisse riparato il tabellone elettronico o l'apparecchio dei 24", anche nel caso che il guasto fosse avvenuto all'inizio o durante la gara, alla prima sospensione del gioco i dirigenti faranno presente il fatto agli arbitri e la gara continuerà con tale apparecchiatura. **Normativa solo per i campionati Nazionali e i Campionati regionali di Serie C e D maschile, B femminile e giovanili d'Eccellenza;**
 - g) 2 tabelloni e 2 anelli di scorta (solo per i campionati nazionali maschili e femminili).
- 2 Fatta eccezione per la sostituzione dei tabelloni in cristallo dove previsti, l'attrezzatura di riserva deve essere utilizzabile al più tardi entro 30 minuti dalla sospensione della gara.

